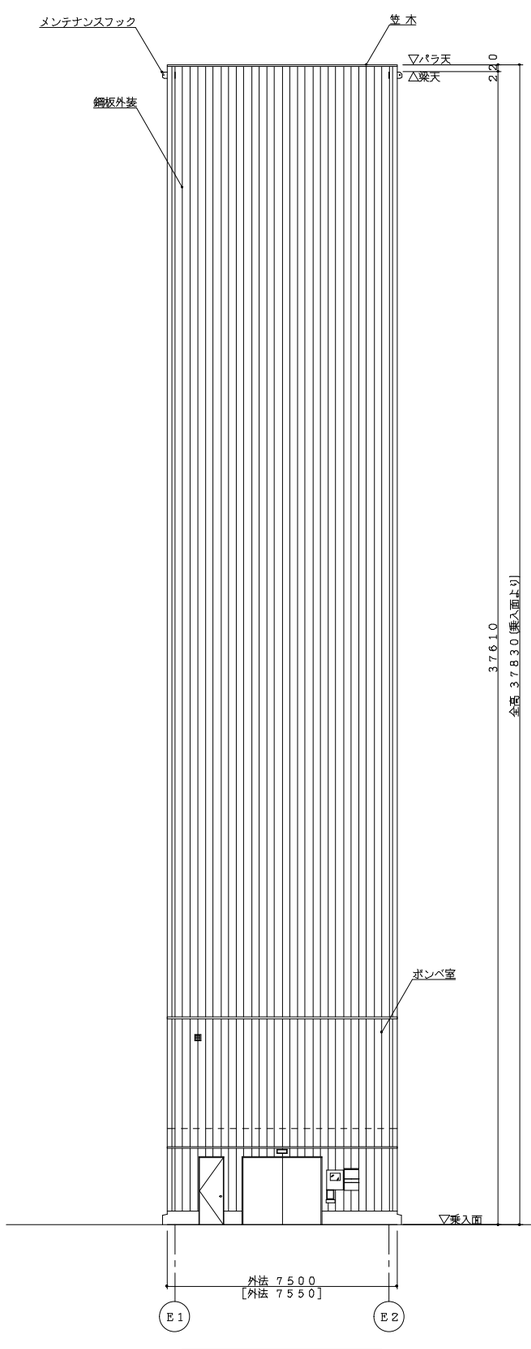

EA 通側立面図 S=1/100

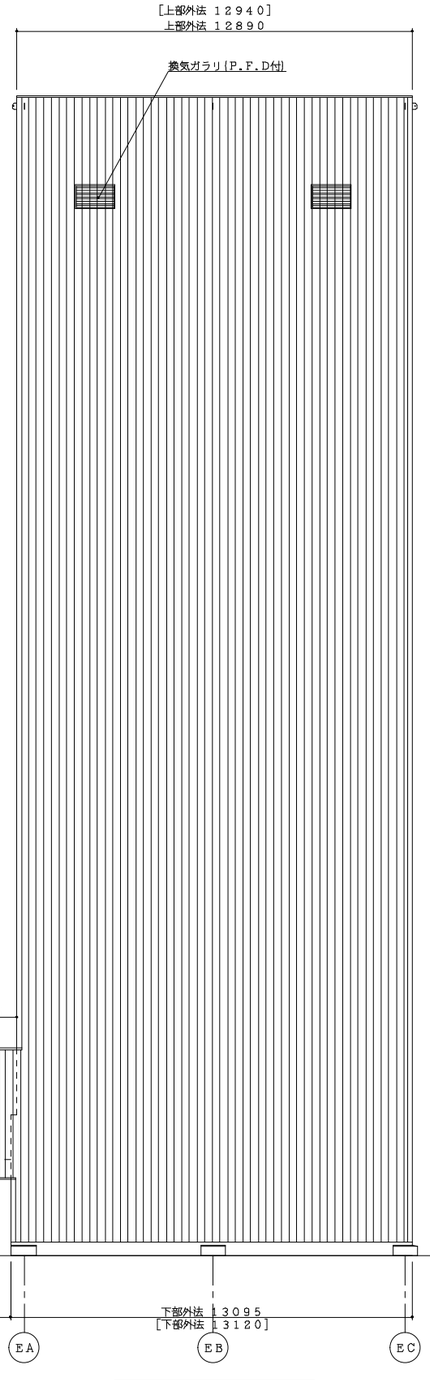

E2 通側立面図 S=1/100

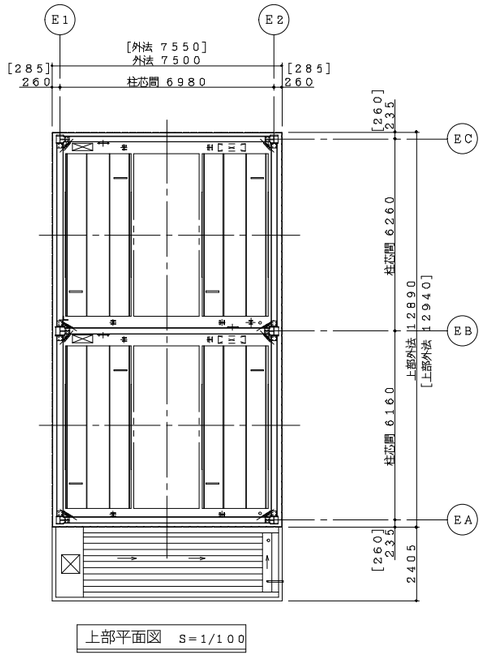

上部平面図 S=1/100

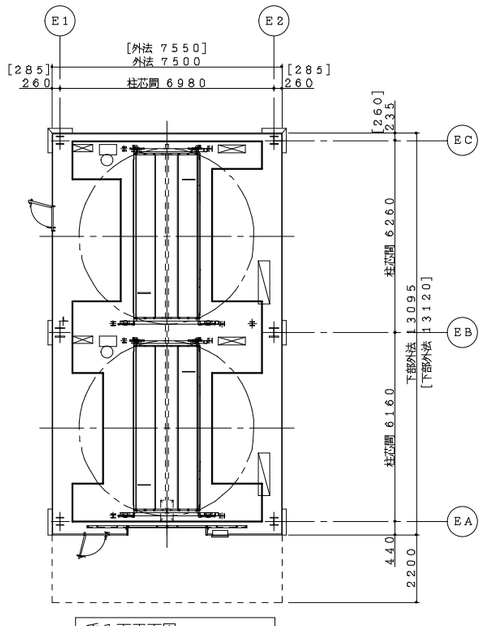

乗入面平面図 S=1/100

※本図は全高40m以下の寸法を示します。
[ ]寸法は全高40m超～45m以下の場合を示します。

新明和機械式立体駐車装置仕様

認定番号		近畿（21）－14	
名称		新明和エレパーク	
型式		EW－P3	
		EW2AX－30/H10T2*30/H10T2－P3×1	
収容車種・台数		普通乗用車60台収容 ハイルーフ車20台収容 合計80台収容	
収容車	最大長	5300mm	
	最大幅	2050mm	
	最大高	入口側	奥側
		1550mm：普通乗用車	1550mm：普通乗用車
		2000mm：ハイルーフ車	2000mm：ハイルーフ車
	最大車重	入口側	奥側
		2500kg：普通乗用車	2500kg：普通乗用車
		2500kg：ハイルーフ車	2500kg：ハイルーフ車
	タイヤ外寸	1960mm	
	最低地上高	100mm	
	ドアミラーは折りたたんで下さい		

収容車寸法

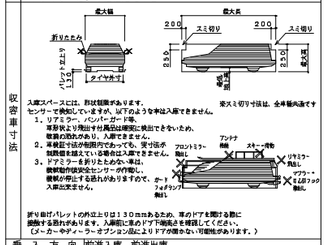

入庫スペースには、若干隙間があります。
センサーで検知していますが、以下のような車は入庫できません。
1．リアミラー、バンパーガード等、
車形状より飛出す寸法及びは確実に検出できないため、
破損の恐れがあり、入庫できません。
2．車検証寸法が範囲内であっても、受寸法が
制限値を超えている車は入庫できません。
3．ドアミラーを折りたためない車は、
接触動作防止センサーが作動し、
機械が停止する恐れがありますので、かート
入庫出来ません。

スミ切り寸法は、全車種共通です

折り曲げパレットの外立上りは130mmあるため、車のドアを開ける際に
接触する恐れがあります。入庫前に乗降のドア開閉点を確認してください。
（メーカーやディーラーオプション品によりドアが開かない可能性があります。）

乗入方向		前進入庫，前進出庫
操作方式		液晶タッチパネル・ＩＣカード方式
電動機	主電動機	AC3φ 200V18.5kW 2台/基
	横送り	1.5kW×2台/基
	旋回	1.1kW×2台/基
	旋回テーブル押上	3.7kW×2台/基
制御方式		ベクトル制御インバータ方式
速度	昇降	66～120m/min（自動可変速）
	横送り	42m/min
	旋回	5.6rpm
照明設備		庫内乗入部 FL－40W×4＋保守用
消火設備		CO2消火設備
出入口扉仕	三方枠	遠転盤別置形三方枠
	扉方式	2枚横開きドア
	構造	特定防火設備戸（消火設備連動）
	寸法	開口2550×高さ2200
	仕上	三方枠 鋼板製：塗装仕上
		ドアパネル
ビジュアルインフォメーション		・自動車位置案内灯
		・自動車誘導ミラー
		・運転盤
		液晶パネル表示部 ・入口番号（空車台数）
		・呼び番号（実車台数）
		・待ち時間 ・メッセージ
		・CO2ガス充満灯（消火操作時電照）
		・出庫警報灯（黄色回転灯，ポール式）
安全装置		・運転ロック装置
		・塔内非常停止釦（入口側・奥側共、左右各3ヶ所）
		・出入口ドア挟まれ防止センサー
		・感震装置（震度5以上計測時、機械を緊急停止）
		・塔内安全確認用カメラ、モニター
		・ドアミラー折りたたみ忘れ防止センサー
冠水対策		ピット内の排水会所の水位を検出し、エレベータフレームを上昇させます。
設計用水平震度		・パレット落下防止装置2G仕様
		・カウンタウエイトレール2G仕様
特殊仕様		

機械スペースについて
1．造結の寸法は（社）立体駐車場工業会技術指準２０１７年版
5.5.2.2に準拠しています。
2．保護具付での左右隙間の測定は出来ません。
3．造結から離れた斜線部は、機械動作等があるため立入らないで下さい。
4．建物内部には設備、設置があるため、足元に注意のうえ、
スロの使用に心掛けやすくご注意願います。
5．可搬までの調整・荷物の載せ降ろしは、駐車室外で行って下さい。



※認定有効期限 2026年9月24日（有効期限5年）
認定番号の更新があった場合は、認定書番号（認定書）を差し替え致します。

1) 上記寸法は鋼板外装（足場無し工法）、別置三方枠、庇上ポンペ室無しの場合を示します。
2) 2時間耐火の施工が必要な場合は寸法が異なりますので問い合わせ願います。
3) 寒冷地におけるパレット排水仕様を採用した場合、間口柱芯間、間口外法が＋50mm必要となります。
4) 地震時の変形量：立駐の平面計画に際し、隣接ビル等とのクリアランスを確保するために、
立駐の地震時の変形量は、概算値として 次式で計画してください。(C0=0.2時)
全高25m以下 δ（変形量）＝（地上高）÷800 (両方向共)
25m超 δ （変形量）＝（地上高）÷500 (両方向共)
5) ポンペ室はレイアウトによって地上置き、庇上などに計画することができます。
6) 駐車設備前面に入出庫車が２台以上待機できる空地をご計画ください。

特記事項

符号	年．月．日	来歴（変更内容）	訂正者	承認

作成	′ ． ．	尺度	工事名称
点検	′ ． ．	/	
審査	′ ． ．	/	図面名称 EW2AX－30/H10T2*30/H10T2－P3
承認	′ ． ．		

新明和工業株式会社
発行図番 △ 頁
管理図番